


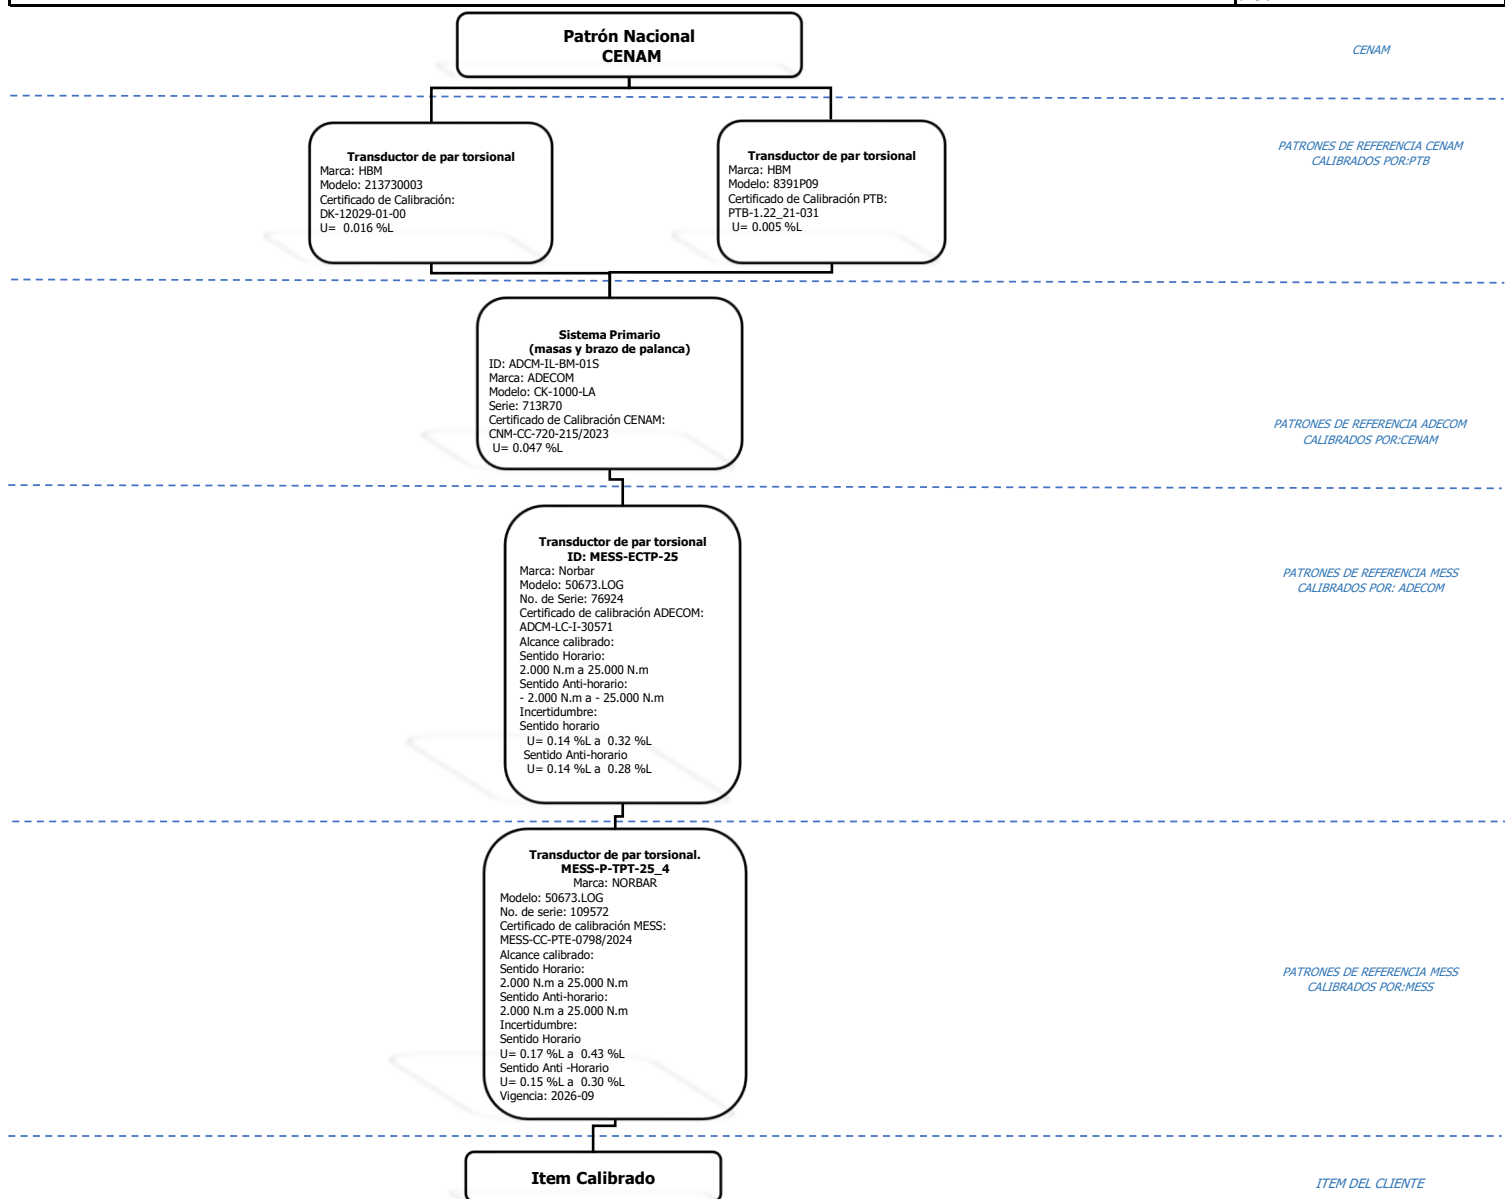

U= Ver certificado de calibración

Elaboró:

*lp.*

Ing. María Guadalupe Suárez Palomino.

Revisó:

*[Firma]*

Ing. María de la Paz Cruz Cruz

Aprobó:

*[Firma]*

Ing. Juan Gerardo Delgado Méndez.



Fecha de revisión: 2024-09-30